

일반도시가스사업 정압기의 시설 · 기술 · 검사 기준
Facility/Technical/Inspection Code for Governors of General
Urban Gas Business

가스기술기준위원회 심의 · 의결 : 2022년 11월 18일

산업통상자원부 승인 : 2022년 12월 1일

가 스 기 술 기 준 위 원 회

위 원 장

최 병 학 : 강릉원주대학교 교수

부위원장

장 기 현 : 인하대학교 교수

당 연 직

황 윤 길 : 산업통상자원부 에너지안전과장
곽 채 식 : 한국가스안전공사 안전관리이사

고압가스분야

최 병 학 : 강릉원주대학교 교수
송 성 진 : 성균관대학교 부총장
이 범 석 : 경희대학교 교수
윤 춘 석 : (주)한울이엔알 대표이사
안 영 훈 : (주)한양 부사장

액화석유가스분야

안 형 환 : 한국교통대학교 교수
권 혁 면 : 연세대학교 연구교수
천 정 식 : (주)E1 전무
강 경 수 : 한국에너지기술연구원 책임
이 용 권 : (주)대연 부사장

도시가스분야

신 동 일 : 명지대학교 교수
김 정 훈 : 한국기계전기전자시험연구원 수석
정 인 철 : (주)에스코 이사
장 기 현 : 인하대학교 교수

수소분야

이 광 원 : 호서대학교 교수
정 호 영 : 전남대학교 교수
강 인 용 : 에이치엔파워(주) 대표
백 운 봉 : 한국표준과학연구원 책임

이 기준은 「고압가스 안전관리법」 제22조의2, 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제45조, 「도시가스사업법」 제17조의5 및 「수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률」 제48조에 따라 가스기술기준위원회에서 정한 상세기준으로, 이 기준에 적합하면 동 법령의 해당 기준에 적합한 것으로 보도록 하고 있으므로 이 기준은 반드시 지켜야 합니다.

KGS Code 제·개정 이력

종목코드번호	KGS FS552 2022
코 드 명	일반도시가스사업 정압기의 시설 · 기술 · 검사 기준

제 · 개 정 일 자	내 용
2008. 12. 31.	제 정 (지식경제부 공고 제2008-381호)
2009. 5. 15.	개 정 (지식경제부 공고 제2009-193호)
2009. 9. 25.	개 정 (지식경제부 공고 제2009-357호)
2009. 12. 2.	개 정 (지식경제부 공고 제2009-454호)
2010. 11. 3.	개 정 (지식경제부 공고 제2010-421호)
2011. 1. 3.	개 정 (지식경제부 공고 제2010-489호)
2012. 1. 5.	개 정 (지식경제부 공고 제2011-635호)
2012. 12. 28.	개 정 (지식경제부 공고 제2012-549호)
2013. 6. 27.	개 정 (산업통상자원부 공고 제2013-136호)
2015. 1. 7.	개 정 (산업통상자원부 공고 제2015-001호)
2015. 7. 3.	개 정 (산업통상자원부 공고 제2015-372호)
2015. 8. 7.	개 정 (산업통상자원부 공고 제2015-436호)
2015. 10. 2.	개 정 (산업통상자원부 공고 제2015-518호)
2018. 8. 10.	개 정 (산업통상자원부 공고 제2018-419호)

제 · 개 정 일 자	내 용
2018. 10. 16.	개 정 (산업통상자원부 공고 제2018-512호)
2018. 11. 12.	개 정 (산업통상자원부 공고 제2018-567호)
2019. 4. 5.	개 정 (산업통상자원부 공고 제2019-218호)
2019. 6. 14.	개 정 (산업통상자원부 공고 제2019-375호)
2019. 7. 16.	개 정 (산업통상자원부 공고 제2019-434호)
2020. 3. 18.	개 정 (산업통상자원부 공고 제2020-169호)
2020. 9. 4.	개 정 (산업통상자원부 공고 제2020-523호)
2022. 7. 15.	개 정 (산업통상자원부 공고 제2022-544호)
2022. 12. 1.	개 정 (산업통상자원부 공고 제2022-848호)
	- 이 하 여 백 -

목 차

1. 일반사항	1
1.1 적용 범위	1
1.2 기준의 효력	1
1.3 용어 정의	1
1.4 기준의 준용 (내용 없음)	2
1.5 경과조치	2
1.5.1 정압기의 안전밸브 분출부의 크기에 관한 경과조치	2
1.5.3 배관도면 작성에 관한 경과조치	3
1.5.4 보호대 설치에 관한 경과조치 <신설 19. 4. 5.>	3
1.6 용품 사용 제한	3
1.7 배관 압력 제한(해당 없음) <신설 10. 11. 3.>	3
1.8 배관 설치 제한(해당 없음) <신설 10. 11. 3.>	3
1.9 가스용 폴리에틸렌관(해당 없음) <신설 10. 11. 3.>	3
1.10 허가관청의 기준 특례(해당 없음) <신설 10. 11. 3.>	3
1.11 매몰형 정압기 설치 기준 <신설 10. 11. 3.>	3
 2. 시설 기준	3
2.1 배치 기준	3
2.1.1 정압기의 위치	3
2.2 기초 기준 (내용 없음)	5
2.3 저장설비 기준 (해당 없음)	5
2.4 가스설비 기준 (내용 없음)	5
2.5 배관설비 기준	5
2.6 정압기(실)기준	5
2.6.1 정압기실 재료	5
2.6.2 정압기실 구조	5
2.6.3 정압기실 두께 및 강도	6
2.6.4 정압기 설치	6
2.6.5 정압기 성능	6
2.7 사고예방설비 기준	7
2.7.1 과압안전장치 설치	7
2.7.2 가스누출검지통보설비 설치	7

2.7.3 전기방폭설비 설치	9
2.7.4 환기설비 설치	9
2.7.5 위험 감시 및 제어장치 설치	11
2.7.6 부식방지설비 설치 (내용 없음)	11
2.7.7 굴착공사로 인한 배관 손상 방지조치 (해당 없음)	11
2.7.8 정전기 제거설비 설치 (내용 없음)	11
2.7.9 전도방지설비 설치 (내용 없음)	11
2.7.10 수분 및 불순물 제거장치 설치	11
2.7.11 동결방지조치	11
2.8 피해저감설비 기준	12
2.8.1 방류둑 설치 (해당 없음)	12
2.8.2 방호벽 설치 (해당 없음)	12
2.8.3 살수장치 설치 (해당 없음)	12
2.8.4 제독설비 설치 (해당 없음)	12
2.8.5 중화 · 이송설비 설치 (해당 없음)	12
2.8.6 긴급차단장치 설치 (내용 없음)	12
2.8.7 가스 공급 차단장치 설치	12
2.9 부대설비 기준	12
2.9.1 계측설비 설치 (내용 없음)	12
2.9.2 비상전력설비 설치	12
2.9.3 압력기록장치 설치	12
2.9.4 통신설비 설치 (내용 없음)	12
2.9.5 운영 시설물 설치	12
2.10 표시 기준	13
2.10.1 경계표지	13
2.10.2 경계책	13
3. 기술 기준	14
3.1 안전유지 기준	14
3.1.1 기초 유지관리 (내용 없음)	14
3.1.2 저장설비 유지관리 (해당 없음)	14
3.1.3 가스설비 유지관리 (내용 없음)	14
3.1.4 배관설비 유지관리 (내용 없음)	14
3.1.5 사고예방설비 유지관리	14

3.2 이입 및 충전 기준 (해당 없음)	14
3.3 점검 기준	14
3.3.1 전체 시설 점검 (내용 없음)	15
3.3.2 기초 점검 (내용 없음)	15
3.3.3 저장설비 점검 (해당 없음)	15
3.3.4 가스설비 점검 (내용 없음)	15
3.3.5 배관설비 점검 (내용 없음)	15
3.3.6 정압기 분해 점검	15
3.3.7 사고예방설비 점검	15
4. 검사 기준	15
4.1 검사 항목	15
4.1.1 중간검사 (해당 없음)	15
4.1.2 시공감리	15
4.1.3 정기검사	16
4.2 검사 방법 <개정 20. 3. 18.>	16
4.2.1 중간검사 (해당 없음)	16
4.2.2 시공감리 및 정기검사	16
부록 A 매몰형 정압기 설치 기준 <신설 10. 11. 3.>	20

일반도시가스사업 정압기의 시설 · 기술 · 검사 기준 (Facility/Technical/Inspection Code for Governors of General Urban Gas Business)

1. 일반사항

1.1 적용 범위

이 기준은 「도시가스사업법」(이하 “법”이라 한다) 제2조제4호 및 제5호에 따른 일반도시가스사업자의 가스공급시설 중 정압기의 시설 · 기술 및 검사에 적용한다.

1.2 기준의 효력

1.2.1 이 기준은 법 제17조의5제2항에 따라 「고압가스 안전관리법」 제33조의2에 따른 가스기술기준위원회의 심의 · 의결(안전번호 제2022-9호, 2022년 11월 18일)을 거쳐 산업통상자원부장관의 승인(산업통상자원부 공고 제2022-848호, 2022년 12월 1일)을 받은 것으로, 법 제17조의5제1항에 따른 상세기준으로서의 효력을 가진다.

1.2.2 이 기준을 지키고 있는 경우에는 법 제17조의5제4항에 따라 「도시가스사업법 시행규칙」(이하 “규칙”이라 한다) 별표 6 제2호에 적합한 것으로 본다.

1.3 용어 정의

이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1.3.1 “정압기(governor)”란 도시가스 압력을 사용처에 맞게 낮추는 감압기능, 2차 측의 압력을 허용범위 내의 압력으로 유지하는 정압기능 및 가스의 흐름이 없을 때는 밸브를 완전히 폐쇄하여 압력 상승을 방지하는 폐쇄기능을 가진 기기로서, “정압기용 압력조정기(regulator)”와 그 부속설비를 말한다.
<개정 10. 11. 3.>

1.3.2 “정압기 부속설비”란 정압기실 내부의 1차 측(inlet) 최초 밸브(밸브가 없는 경우 플랜지 또는 절연조인트)로부터 2차 측(outlet) 말단 밸브(밸브가 없는 경우 플랜지 또는 절연조인트) 사이에 설치된 배관, “가스차단장치(valve)”, “정압기용 필터(gas filter)”, “긴급차단장치(slam shut valve)”, “안전밸브(safety valve)”, “압력기록장치(pressure recorder)”, 각종 통보 설비 및 이들과 연결된 배관과 전선을 말한다. <개정 10. 11. 3.>

1.3.3 “지구정압기(city gate governor)” 란 일반도시가스사업자의 소유 시설로서 가스 도매 사업자로부터 공급받은 도시가스의 압력을 1차적으로 낮추기 위해 설치하는 정압기를 말한다. <개정 10. 11. 3.>

1.3.4 “지역정압기 (district governor)” 란 일반도시가스사업자의 소유 시설로서 지구정압기 또는 가스 도매 사업자로부터 공급받은 도시가스의 압력을 낮추어 다수의 사용자에게 가스를 공급하기 위해 설치하는 정압기를 말한다.<개정 10. 11. 3.>

1.3.5 “철근콘크리트 구조의 정압기실” 이란 정압기실의 벽과 기초가 철근콘크리트인 정압기실을 말한다. <개정 10. 11. 3.>

1.3.6 “캐비닛(cabinet)형 구조의 정압기실” 이란 정압기, 배관 및 안전장치 등이 일체로 구성된 정압기에 한정하여 사용할 수 있는 정압기실로, 내식성 재료의 캐비닛과 철근콘크리트 기초로 구성된 정압기실을 말한다.<개정 10. 11. 3.>

1.3.7 “이상압력통보설비” 란 정압기 출구측의 압력이 설정압력보다 상승하거나 낮아지는 경우에 이상 유무를 상황실에서 알 수 있도록 경보음(70dB 이상) 등으로 알려 주는 설비를 말한다.<개정 10. 11. 3.>

1.3.8 “긴급차단장치” 란 정압기의 이상 발생 등으로 출구측의 압력이 설정압력보다 이상 상승하는 경우 입구측으로 유입되는 가스를 자동 차단하는 장치를 말한다.<개정 10. 11. 3.>

1.3.9 “안전밸브” 란 정압기의 압력이 이상 상승하는 경우 자동으로 압력을 대기 중으로 방출하기 위한 밸브를 말한다.<개정 10. 11. 3.>

1.3.10 “상용압력” 란 통상의 사용 상태에서 사용하는 최고압력으로서 정압기 출구측 압력이 2.5 kPa 이하인 경우에는 2.5 kPa를 말하며, 그 밖의 것은 일반도시가스사업자가 설정한 정압기의 최대 출구 압력을 말한다.<개정 10. 11. 3.>

1.4 기준의 준용 (내용 없음)

1.5 경과조치

1.5.1 정압기의 안전밸브 분출부의 크기에 관한 경과조치

1997년 11월 21일 이전에 설치된 정압기의 안전밸브 분출부의 크기는 이 기준에 적합한 것으로 본다.¹⁾

1.5.2 정압기실의 기초, 벽 및 노출배관에 관한 경과조치

1) 산업자원부고시 제1999-100호(1999. 12. 1) 제3-22-5조의 규정에 따른 경과조치

2003년 12월 31일 이전에 설치된 시설 또는 공사계획 승인을 얻은 시설은 2.6.3을 적용하지 않는다.²⁾

1.5.3 배관도면 작성에 관한 경과조치

1997년 5월 22일 이전에 사업허가를 받은 도시가스사업자는 시·도지사가 인정하는 경우에는 2.1.1.2 표의 평면도와 종단면도 중 배관설계도의 축척 1/500을 1/600로 할 수 있다.³⁾

1.5.4 보호대 설치에 관한 경과조치 <신설 19. 4. 5.>

2019년 4월 5일(시행일) 이전에 검사 또는 기술 검토를 받은 시설은 2.1.1.2의 개정 기준에도 불구하고 종전의 기준에 따를 수 있다.

1.6 용품 사용 제한

규칙 별표 6 제2호가목 8)에 따른 정압기에 설치하는 특정 설비 및 가스용품이 「고압가스 안전관리법」과 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」에 따른 검사 대상에 해당하는 경우에는 검사에 합격한 것이어야 한다.

1.7 배관 입력 제한(해당 없음) <신설 10. 11. 3.>

1.8 배관 설치 제한(해당 없음) <신설 10. 11. 3.>

1.9 가스용 폴리에틸렌관(해당 없음) <신설 10. 11. 3.>

1.10 하기 관정의 기준 특례(해당 없음) <신설 10. 11. 3.>

1.11 매몰형 정압기 설치 기준 <신설 10. 11. 3.>

매몰형 정압기를 설치하는 경우에는 부록 A에 따라 설치한다.

2. 시설 기준

2.1 배치 기준

2.1.1 정압기의 위치

2.1.1.1 정압기는 그 정압기의 유지관리에 지장이 없고, 그 정압기 및 배관에 위해의 우려가 없도록 설치하되, 원칙적으로 건축물(건축물 외부에 설치된 정압기실은 제외한다)의 내부 또는 기초

2) 산업자원부고시 제2005-75호(2005. 8. 3) 제3-29-6조의 규정에 따른 경과조치

3) 산업자원부고시 제1999-100호(1999. 12. 1) 제6-3-6조의 규정에 따른 경과조치

밑에 설치하지 않는다. 다만, 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 건축물 내부에 설치할 수 있다. <개정 19. 4. 5.>

(1) 단독 사용자에게 가스를 공급하기 위한 정압기를 부득이하게 건축물 외부에 설치할 수 없는 경우로서 외부와 환기가 잘 되는 지상층에 설치하거나 외부와 환기가 잘 되고 기계환기설비를 갖춘 지하층에 설치하는 경우

(2) 건축물 내부에 설치된 도시가스사업자의 정압기로서 가스 누출 경보기와 연동하여 작동하는 기계환기 설비를 설치하고, 1일 1회 이상 안전점검을 실시하는 경우

2.1.1.2 캐비닛형 구조의 정압기실은 차량 등에 손상될 위험이 없는 안전한 장소에 설치한다. 다만, 불가피한 사유로 차량 등에 의해 손상될 위험이 있는 장소에 설치하는 경우에는 다음 기준에 따라 보호대 등의 방호조치를 한다. <신설 19. 4. 5.>

(1) 보호대는 다음 중 어느 하나를 만족하는 것으로 한다.

(1-1) 두께 0.12 m 이상의 철근콘크리트

(1-2) 호칭지름 100 A 이상의 KS D 3507(배관용 탄소 강관) 또는 이와 동등 이상의 기계적 강도를 가진 강관

(2) 보호대의 높이는 0.8 m 이상으로 한다.

(3) 보호대는 차량의 충돌로부터 정압기를 보호할 수 있는 형태로 한다. 다만, 말뚝 형태일 경우 말뚝은 2개 이상을 설치하고, 간격은 1.5 m 이하로 한다.

(4) 보호대의 기초는 다음 중 어느 하나를 만족하는 것으로 한다.

(4-1) 철근콘크리트제 보호대는 콘크리트 기초에 0.25 m 이상의 깊이로 묻고, 바닥과 일체가 되도록 콘크리트를 티설한다.

(4-2) 강관제 보호대는 (4-1)과 같이 콘크리트 기초에 묻거나, KS B 1016(기초볼트)에 따른 앵커볼트를 사용하여 표 2.1.1.2(4-2) 및 그림 2.1.1.2(4-2)와 같이 콘크리트 기초에 고정한다.

표 2.1.1.2(4-2) 강관제 보호대의 받침대 치수

보호대 관 지름	받침대 치수(mm)	
D	a, b	T
100 A 이상	D + 100 이상	6 ± 0.5 이상
[비고] 받침대의 재료는 KS D 3503(일반구조용 압연강재) 또는 이와 동등 이상의 기계적 강도를 갖는 것으로 한다.		

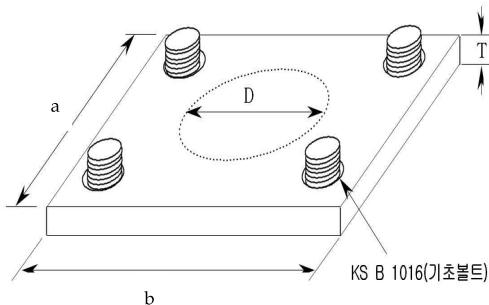


그림 2.1.1.2(4-2) 강판제 보호대의 받침대 설치 방법

(5) 보호대의 외면에는 야간 식별이 가능하도록 야광 페인트로 도색하거나 야광 테이프 또는 반사지 등으로 표시한다.

2.2 기초 기준 (내용 없음)

2.3 저장설비 기준 (해당 없음)

2.4 가스설비 기준 (내용 없음)

2.5 배관설비 기준

2.5.1 정압기실의 노출배관은 유동에 대비하여 지지물로 고정·지지하도록 하며, 정압기실 배관은 KGS FS551 (일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사 기준)에 따라 설치한다. <개정 09. 5. 15., 15. 10. 2., 18. 10. 16., 18. 11. 12., 20. 9. 4.>

2.5.2 배관의 말단에는 플리그나 캡으로 막음조치를 하여 가스 누출이 되지 않도록 한다. <신설 15. 10. 2.>

2.6 정압기(실) 기준

2.6.1 정압기실 재료

정압기실의 재료는 정압기에 위해를 미치지 않도록 철근콘크리트 등 불연재료로 한다.

2.6.2 정압기실 구조

정압기실은 정압기에 위해를 미치지 않도록 다음 기준에 따른 구조로 한다.

2.6.2.1 정압기실 내부 공간의 크기는 정압기를 조작하는 데 필요한 크기 이상으로 한다.

2.6.2.2 정압기실에는 가스공급시설 외의 시설물을 설치하지 않는다.

2.6.2.3 침수 위험이 있는 지하에 설치하는 정압기에는 침수방지조치를 한다.

2.6.3 정압기실 두께 및 강도

지상에 설치하는 정압기실의 기초 및 벽은 정압기에 위해를 미치지 않도록 다음 기준에 따른다. 다만, 단독 사용자에게 가스를 공급하는 정압기의 경우에는 이 기준을 따르지 않을 수 있다.

2.6.3.1 철근콘크리트 구조의 정압기실

2.6.3.1.1 벽은 두께 120 mm 이상으로 하되, 직경 9 mm 이상의 철근을 가로·세로 400 mm 이하의 간격으로 배근하고, 모서리 부분의 철근을 확실히 결속한다.

2.6.3.1.2 정압기실의 기초는 바닥 전체가 일체로 된 철근콘크리트 구조로 하되, 그 두께는 300 mm 이상으로 한다.

2.6.3.2 캐비닛형 구조의 정압기실

2.6.3.2.1 캐비닛은 내식성 재료로 제작된 것으로 한다.

2.6.3.2.2 정압기실의 기초는 바닥 전체가 일체로 된 철근콘크리트 구조로 하되, 그 두께는 300 mm 이상으로 한다.

2.6.3.2.3 정압기실의 캐비닛과 기초는 앵커볼트(기초 중의 철근에 용접하거나, 콘크리트 기초에 고정한 것으로 제한한다)로 견고하게 고정한다.

2.6.4 정압기 설치

정압기는 그 정압기에 위해를 미치지 않도록 다음 기준에 따라 설치한다.

2.6.4.1 예비정압기 설치

정압기의 분해점검 및 고장에 대비하여 예비정압기를 설치하고, 이상압력 발생 시에는 자동으로 기능이 전환되는 구조로 한다. 다만, 단독 사용자에게 가스를 공급하는 경우에는 예비정압기를 설치하지 않을 수 있다.

2.6.4.2 바이패스관 설치

정압기에 바이패스관을 설치하는 경우에는 밸브를 설치하고 그 밸브에 잠금장치를 한다.

2.6.5 정압기 성능

정압기는 도시가스를 안전하게 수송할 수 있도록 하기 위하여 정압기의 입구측은 최고사용압력의 1.1배, 출구측은 최고사용압력의 1.1배 또는 8.4 kPa 중 높은 압력 이상에서 기밀성능(시공감리를 받은 후의 정기검사 및 별표 11 제1호 라목에 따른 자율적인 검사 시에는 사용압력 이상의 압력에서 누출성능)을 가지는 것으로 한다.

2.7 사고예방설비 기준

2.7.1 과압안전장치 설치

정압기 출구 배관의 이상압력상승을 방지하기 위하여 적합한 안전장치의 작동 순서·작동압력 및 안전밸브의 분출 면적 등은 다음 기준에 따른다. 다만, 단독 사용자에게 가스를 공급하는 정압기의 경우에는 이 기준을 따르지 않을 수 있다.

2.7.1.1 과압안전장치 분출 면적

정압기에 설치되는 안전밸브 분출부의 크기는 다음 기준과 같이 한다.

2.7.1.1.1 정압기 입구측 압력이 0.5 MPa 이상인 것은 50 A 이상으로 한다.

2.7.1.1.2 정압기 입구측 압력이 0.5 MPa 미만인 것은 정압기의 설계 유량에 따라 다음 기준에 따른 크기로 한다.

- (1) 정압기 설계 유량이 1000 Nm³/h 이상인 것은 50 A 이상
- (2) 정압기 설계 유량이 1000 Nm³/h 미만인 것은 25 A 이상

2.7.1.2 과압안전장치 설정 압력

정압기에 설치되는 이상압력 통보설비, 긴급차단장치 및 안전밸브의 설정 압력은 표 2.7.1.2와 같다.

표 2.7.1.2 안전장치의 설정 압력

구 분	상용압력이 2.5 kPa인 경우		그 밖의 경우
(1)이상압력 통보설비	상한값	3.2 kPa 이하	상용압력의 1.1배 이하
	하한값	1.2 kPa 이상	상용압력의 0.7배 이상
(2)주정압기에 설치하는 긴급차단장치		3.6 kPa 이하	상용압력의 1.2배 이하
(3)안전밸브		4.0 kPa 이하	상용압력의 1.4배 이하
(4)예비정압기에 설치하는 긴급차단장치		4.4 kPa 이하	상용압력의 1.5배 이하

2.7.1.3 과압안전장치 가스방출관 설치

안전밸브는 가스방출관이 설치된 것으로 하고, 그 방출관의 방출구는 주위에 불 등이 없는 안전한 위치로서 지면으로부터 5 m 이상의 높이에 설치한다. 다만, 전기시설물과의 접촉 등으로 사고의 우려가 있는 장소에서는 3 m 이상으로 할 수 있다.

2.7.2 가스누출검지통보설비 설치

가스누출검지통보설비는 누출된 가스를 검지하여 이를 안전관리자가 상주하는 곳에 통보할 수 있는 것으로서 다음 기준에 따른다. 다만, 단독 사용자에게 가스를 공급하는 정압기의 경우에는 그 사용시설의 안전관리자가 상주하는 곳에 통보할 수 있는 것으로 할 수 있다.

2.7.2.1 가스누출경보기 기능 <개정 09. 9. 25.>

2.7.2.1.1 가스누출검지경보장치는 가스 누출을 검지하여 그 농도를 지시함과 동시에 경보가 울리는 것으로 한다.

2.7.2.1.2 미리 설정된 가스 농도(폭발하한계의 4분의 1 이하)에서 60초 이내에 경보가 울리는 것으로 한다.

2.7.2.1.3 경보가 울린 후에는 주위의 가스 농도가 변화되어도 계속 경보가 울리며, 그 확인 또는 대책을 강구함에 따라 경보가 정지되도록 한다.

2.7.2.1.4 담배연기 등 잡가스에 경보가 울리지 않는 것으로 한다. <개정 09. 9. 25.>

2.7.2.2 가스누출경보기 구조

2.7.2.2.1 가스누출경보기는 「소방시설의 설치 유지 및 안전관리에 관한 법률」에 따른 분리형 공업용으로 한다.

2.7.2.2.2 가스누출경보기는 충분한 강도를 가지며, 취급과 정비(특히 엘리먼트의 교체)가 용이한 것으로 한다.

2.7.2.2.3 경보부와 검지부는 분리하여 설치할 수 있는 것으로 한다.

2.7.2.2.4 검지부가 다점식인 경우에는 경보가 울릴 때 경보부에서 가스의 검지 장소를 알 수 있는 구조로 한다.

2.7.2.3 가스누출경보기 설치 장소

2.7.2.3.1 검지부 설치 장소는 정압기실 중 가스가 누출하기 쉬운 설비가 설치되어 있는 장소의 주위로서, 누출한 가스가 채류하기 쉬운 곳으로 한다.

2.7.2.3.2 검지부 설치 위치는 가스의 성질, 주위 상황, 그 밖에 설비의 구조 등에 적합한 곳으로서, 다음 기준에 해당하지 않는 곳으로 한다.

- (1) 증기, 물방울, 기름 섞인 연기 등이 직접 접촉될 우려가 있는 곳
- (2) 주위 온도 또는 복사열에 의한 온도가 섭씨 40도 이상이 되는 곳
- (3) 설비 등에 가려져 누출가스의 유통이 원활하지 못한 곳
- (4) 차량 및 그 밖의 작업 등으로 경보기가 파손될 우려가 있는 곳

2.7.2.3.3 검지부의 설치 높이는 가스의 비중, 주위 상황, 가스설비의 높이 등에 적합한 곳으로 한다.

2.7.2.3.4 경보기의 설치 장소는 관계자가 상주하거나 경보를 식별할 수 있는 곳으로서, 경보가 울린 후 각종 조치를 취하기에 적절한 곳으로 한다.

2.7.2.4 가스누출경보기 설치 개수

정압기실(지하정압기실을 포함한다)에 설치하는 검지부의 수는 바닥면 둘레 20m에 1개 이상의 비율로 계산된 수로 한다.

2.7.3 전기방폭설비 설치

정압기실에 설치하는 전기설비는 그 전기설비가 누출된 가스의 접화원이 되는 것을 방지하기 위하여 KGS GC101(가스시설의 폭발위험장소 종류 구분 및 범위 신정에 관한 기준) 및 KGS GC102(방폭전기기기의 설계, 선정 및 설치에 관한 기준)에 따라 설치한다. <개정 18. 10. 16., 19. 6. 14.>

2.7.4 환기설비 설치

정압기실의 환기설비는 다음 기준에 적합하게 설치한다. <개정 12. 12. 28.>

2.7.4.1 자연환기설비 설치

2.7.4.1.1 환기구는 다음 기준에 적합하게 설치한다. <개정 12. 12. 28.>

- (1) 공기보다 비중이 무거운 가스인 경우 환기구의 위치는 바닥면에 접하도록 설치한다.
- (2) 공기보다 비중이 가벼운 가스인 경우에는 다음 중 어느 하나의 위치에 환기구를 설치한다.
 - (2-1) 천장 또는 벽면 상부에서 0.3m 이내
 - (2-2) 한쪽의 벽면 상부(또는 천장)에서 0.3m 이내와 그 맞은편 벽의 바닥면에서 0.3m 이내로 하되, 그림 2.7.4.1.1의 예와 같이 4면에 설치. 이 경우 상부 환기구의 크기는 하부 환기구의 크기 이상으로 한다.

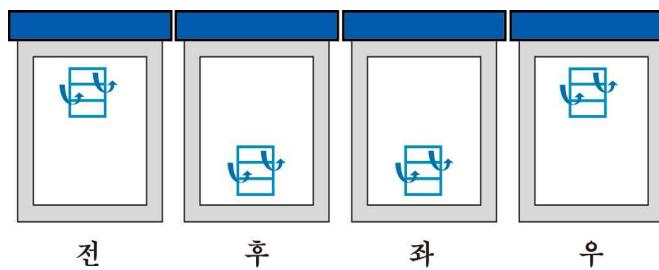


그림 2.7.4.1.1 정압기실 환기구의 설치 예

2.7.4.1.2 외기에 면하여 설치하는 환기구의 면적은 다음 기준에 적합하게 한다. <개정 12. 12. 28.>

- (1) 환기구의 통풍 가능 면적 합계는 바닥 면적 1m마다 300cm²의 비율로 계산한 면적 이상으로 한다. 다만, 철망 등을 부착할 때는 철망이 차지하는 면적을 뺀 면적으로 한다.
- (2) 1개 환기구의 면적은 2400cm² 이하(통풍 가능 면적이 아닌 단순 환기구 면적을 말한다)로 한다.
- (3) 지붕과 벽 사이의 공간을 통하여 환기가 가능한 경우에는 해당 공간도 환기구 면적으로 포함한다.
- (4) 갤러리 타입의 환기구를 설치할 경우 환기구의 통풍 가능 면적 및 개구율 산정은 다음과 같이 한다.
 - (4-1) 갤러리 타입의 환기구의 통풍 가능 면적은 다음 식으로 한다.

$$A_e = A \times r$$

여기서, A_e : 통풍 가능 면적

A : 환기구 면적(사각형, 원형)

r : 개구율

(4-2) 갤러리 타입의 개구율 산정은 다음 식으로 한다. 다만, 갤러리의 재료가 알루미늄 또는 강판재인 경우의 개구율(r)은 0.5로 한다.

$$r = \frac{an}{A}$$

여기서, r : 개구율

an : 갤러리 틈새 면적의 합

A : 환기구 면적

2.7.4.1.3 사방을 방호벽 등으로 설치할 경우에 환기구의 방향은 2방향 이상으로 분산하여 설치한다.

2.7.4.1.4 공기보다 비중이 가벼운 도시가스의 공급시설로서, 공급시설이 지하에 설치된 경우의 통풍구조는 다음 기준에 따라 할 수 있다.

- (1) 통풍구조는 환기구를 2방향 이상 분산하여 설치한다.
- (2) 배기구는 천장면으로부터 0.3m 이내에 설치한다.
- (3) 흡입구 및 배기구의 관경은 100mm 이상으로 하되, 통풍이 양호하도록 한다.
- (4) 배기가스 방출구는 지면에서 3m 이상의 높이에 설치하되, 화기가 없는 안전한 장소에 설치한다.

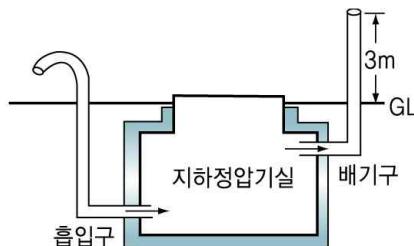


그림 2.7.4.1.4(4) 공기보다 비중이 가벼운 가스를 사용하는 정압기가 지하에 설치된 경우 환기구 설치 예

2.7.4.2 기계환기설비 설치

2.7.4.1에 따라 자연환기설비를 설치할 수 없거나 공기보다 비중이 무거운 가스로서 정압기실이 지하에 설치된 경우에는 다음 기준에 적합한 기계환기설비를 설치한다. <개정 12. 12. 28.>

2.7.4.2.1 통풍능력은 바닥 면적 1m²마다 0.5 m³/분 이상으로 한다.

2.7.4.2.2 배기구는 바닥면(공기보다 가벼운 경우에는 천장면) 가까이에 설치한다.

2.7.4.2.3 통풍구조는 환기구를 2방향 이상 분산하여 설치한다. <개정 12. 12. 28.>

2.7.4.2.4 흡입구 및 배기구의 관경은 100mm 이상으로 하되, 통풍이 양호하도록 한다. <개정 12. 12. 28.>

2.7.4.2.5 배기가스 방출구는 지면에서 5m 이상의 높이에 설치한다. 다만, 다음의 경우에는 배기가스

방출구를 지면에서 3m 이상의 높이에 설치할 수 있다. <개정 12. 12. 28.>

- (1) 공기보다 비중이 가벼운 배기ガ스인 경우
- (2) 전기 시설물과의 접촉 등으로 사고의 우려가 있는 경우

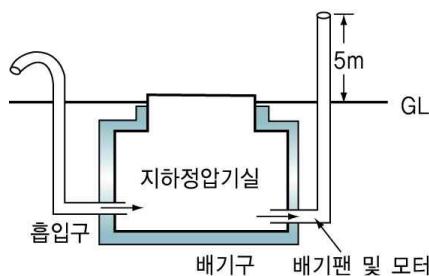


그림 2.7.4.2.5 공기보다 비중이 무거운 가스를 사용하는 정압기가 지하에 설치된 경우 환기구 설치 예

2.7.5 위험 감시 및 제어장치 설치

2.7.5.1 경보장치

경보장치는 정압기 출구의 배관에 설치하고 가스 압력이 비정상적으로 상승할 경우 안전관리자가 상주하는 곳에 이를 통보할 수 있는 것으로 한다. 다만, 단독 사용자에게 가스를 공급하는 정압기의 경우에는 그 사용시설의 안전관리자가 상주하는 곳에 통보할 수 있는 경보장치를 설치할 수 있다.

2.7.5.2 출입문 및 긴급차단장치 설치 <개정 19. 7. 16.>

정압기(실)에는 출입문 및 긴급차단장치를 설치하고, 그 출입문의 개폐 여부 및 긴급차단밸브의 개폐 여부(기존에 설치된 긴급차단장치로서 구조상 변경이 불가능한 경우는 제외한다)를 안전관리자가 상주하는 곳에 통보할 수 있는 경보설비를 갖춘 것으로 한다. 다만, 단독 사용자에게 가스를 공급하는 정압기의 경우에는 출입문 및 긴급차단장치 개폐통보장치를 설치하지 않을 수 있다.

2.7.6 부식방지설비 설치 (내용 없음)

2.7.7 굴착공사로 인한 배관 손상 방지조치 (해당 없음)

2.7.8 정전기 제거설비 설치 (내용 없음)

2.7.9 전도방지설비 설치 (내용 없음)

2.7.10 수분 및 불순물 제거장치 설치

정압기에 설치하는 수분 및 불순물 제거장치는 정압기의 입구에 설치한다. 다만, 단독 사용자에게 가스를 공급하는 정압기의 경우 다른 정압기에 의하여 수분 및 불순물이 충분히 제거되는 경우에는 이를 생략할 수 있다.

2.7.11 동결방지조치

동결방지조치는 가스에 포함된 수분의 동결에 의해 정압기능을 저해할 우려가 있는 정압기에 한다.

2.8 피해저감설비 기준

2.8.1 방류둑 설치 (해당 없음)

2.8.2 방호벽 설치 (해당 없음)

2.8.3 살수장치 설치 (해당 없음)

2.8.4 제독설비 설치 (해당 없음)

2.8.5 충화·이송설비 설치 (해당 없음)

2.8.6 긴급차단장치 설치 (내용 없음)

2.8.7 가스 공급 차단장치 설치

2.8.7.1 정압기에 설치하는 가스차단장치는 정압기의 입구 및 출구에 설치한다.

2.8.7.2 지하에 설치되는 정압기의 경우에는 2.8.7.1의 가스차단장치 외에 정압기실 외부의 가까운 곳에 가스차단장치를 설치한다.

2.9 부대설비 기준

2.9.1 계측설비 설치 (내용 없음)

2.9.2 비상전력설비 설치

정전 등으로 정압기 및 부대설비(조명시설과 강제통풍시설은 제외한다) 기능이 상실되지 않도록 비상전력 등의 조치를 한다. 다만, 단독 사용자에게 가스를 공급하는 경우에는 비상전력 등의 조치를 하지 않을 수 있다.

2.9.3 압력기록장치 설치

정압기 출구에는 가스의 압력을 측정·기록(또는 출구 압력을 원격으로 감시·기록하는 장치로 대체가능)할 수 있는 장치를 설치한다. <개정 09. 12. 2.>

2.9.4 통신설비 설치 (내용 없음)

2.9.5 운영 시설을 설치

2.9.5.1 조명설비 설치

지하에 설치하는 지역정압기에는 시설의 조작을 안전하고 확실하게 하기 위하여 필요한 조명도 150

룩스를 확보한다.

2.10 표시 기준

2.10.1 경계표지

정압기의 안전을 확보하기 위하여 정압기실에는 도시가스를 취급하는 시설이거나 일반인의 출입을 제한하는 시설이라는 것을 명확하게 알아볼 수 있도록 다음 기준에 따라 경계표지를 한다. <개정 13. 6. 27.>

2.10.1.1 경계표지는 정압기실 주변의 보기 쉬운 곳에 게시한다.

2.10.1.2 경계표지의 크기는 명확하게 식별할 수 있는 크기로 한다.

2.10.1.3 경계표지판은 검정 · 파랑 · 적색 글씨 등으로 그림 2.10.1.3의 예와 같이 시설명, 공급자, 연락처 등을 표기한다.

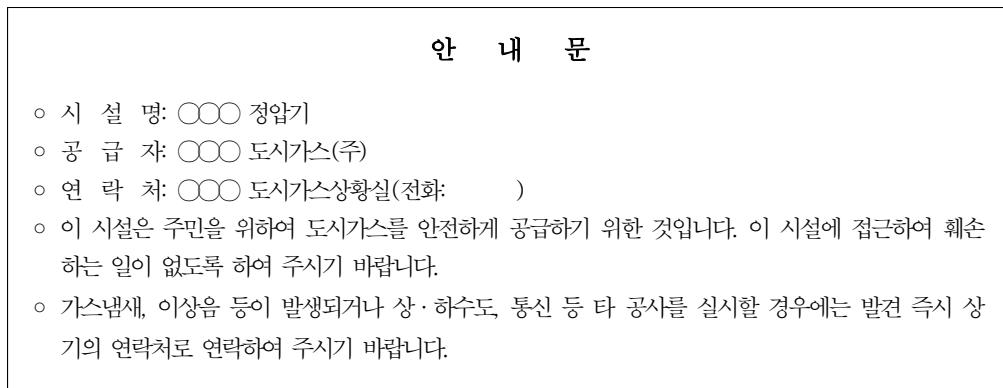


그림 2.10.1.3 경계표지의 예

2.10.2 경계책

정압기의 안전을 확보하기 위하여 정압기실 주위에 외부 사람의 출입을 통제할 수 있도록 다음 기준에 따라 경계책을 설치한다. 다만, 단독 사용자에게 가스를 공급하는 정압기의 경우에는 경계책을 설치하지 않을 수 있다.

2.10.2.1 정압기실 주위에는 높이 1.5 m 이상의 철책 또는 철망 등의 경계책을 설치하여 일반인의 출입을 통제한다.

2.10.2.2 2.10.2.1에 불구하고 정압기실이 다음 중 하나의 경우로서, 2.10.1에서 정하는 경계표지를 설치한 경우에는 경계책을 설치한 것으로 본다.

- (1) 철근콘크리트 및 콘크리트블록재로 지상에 설치된 정압기실
- (2) 도로의 지하 또는 도로와 인접하게 설치되어 사람과 차량의 통행에 영향을 주는 장소로서, 경계책 설치가 부득이한 정압기실
- (3) 정압기가 건축물 안에 설치되어 있어 경계책을 설치할 수 있는 공간이 없는 정압기실
- (4) 상부 덮개에 잠금장치를 한 매몰형 정압기

(5) 일반도시가스사업자를 관할하는 시장·군수·구청장이 경계책 설치가 불가능하다고 인정하는 다음 경우에 해당하는 정압기실

(5-1) 공원지역, 녹지지역 등에 설치된 경우

(5-2) 그 밖에 부득이한 경우

2.10.2.3 경계책 주위에는 외부 사람의 무단출입을 금하는 내용의 경계표지를 보기 쉬운 장소에 부착한다.

2.10.2.4 경계책 안에는 누구도 발화 또는 인화하기 쉬운 물질을 휴대하고 들어가서는 안 된다. 다만, 해당 설비의 정비·수리 등 불가피한 사유가 발생할 경우에만 안전관리책임자의 감독하에 휴대할 수 있다.

3. 기술 기준

3.1 안전유지 기준

3.1.1 기초 유지관리 (내용 없음)

3.1.2 저장설비 유지관리 (해당 없음)

3.1.3 가스설비 유지관리 (내용 없음)

3.1.4 배관설비 유지관리 (내용 없음)

3.1.5 사고예방설비 유지관리

3.1.5.1 안전밸브 작동압력의 설정

환상배관망에 설치되는 정압기의 안전밸브 작동압력을 정압기 중 1개 이상의 정압기에는 다른 정압기의 안전밸브보다 작동압력을 낮게 설정하여 이상압력상승의 경우 위해의 우려가 없는 안전한 장소에 가스를 우선적으로 방출할 수 있도록 한다. 다만, 단독 사용자에게 가스를 공급하는 정압기의 경우에는 다른 정압기의 안전밸브보다 작동압력을 낮게 설정하지 않을 수 있다.

3.2 이입 및 총전 기준 (해당 없음)

3.3 점검 기준

정압기 또는 안전관리설비 및 안정공급설비 중 도시가스의 안전을 확보하기 위하여 다음 기준에 따라

필요한 시설 또는 설비의 분해 및 작동 상황을 주기적으로 점검하고, 이상이 있을 경우에는 그 시설 또는 설비가 정상적으로 작동될 수 있도록 필요한 조치를 한다.

3.3.1 전체 시설 점검 (내용 없음)

3.3.2 기초 점검 (내용 없음)

3.3.3 저장설비 점검 (해당 없음)

3.3.4 가스설비 점검 (내용 없음)

3.3.5 배관설비 점검 (내용 없음)

3.3.6 정압기 분해 점검

정압기는 2년에 1회 이상 분해점검을 실시하고, 필터는 가스 공급 개시 후 1월 이내 및 가스 공급 개시 후 매년 1회 이상 분해점검을 실시하고 1주일에 1회 이상 작동 상황을 점검한다. <개정 09. 12. 2.>

3.3.7 사고예방설비 점검

3.3.7.1 가스누출경보기

정압기실에 설치된 가스누출경보기는 1주일에 1회 이상 작동 상황을 점검하고, 작동 불량 시는 즉시 교체 또는 수리하여 항상 정상적으로 작동되도록 한다.

3.3.7.2 출입문 개폐통보장치 등

정압기실 출입문 개폐 여부 및 긴급차단밸브 개폐 여부(기존에 설치된 긴급차단밸브로서 구조상 변경이 불가능한 경우는 제외한다)는 정기적으로 점검한다. 다만, 단독 사용자에게 가스를 공급하는 정압기의 경우에는 정기적으로 점검하지 않을 수 있다.

4. 검사 기준

4.1 검사 항목

4.1.1 중간검사 (해당 없음)

4.1.2 시공감리

정압기에 대한 시공감리 항목은 다음과 같다.

- (1) 1.6에 따른 용품 사용 제한 확인
- (2) 2.1에 따른 배치 확인
- (3) 2.5에 따른 배관설비 확인
- (4) 2.6에 따른 정압기(실) 확인
- (5) 2.7에 따른 사고예방설비 확인
- (6) 2.8에 따른 피해저감설비 확인
- (7) 2.9에 따른 부대설비 확인
- (8) 2.10에 따른 표시 확인

4.1.3 정기검사

정압기에 대한 정기검사 항목은 다음과 같다.

- (1) 1.6에 따른 용품 사용 제한 확인
- (2) 2.1에 따른 배치 확인
- (3) 2.5에 따른 배관설비 확인
- (4) 2.6에 따른 정압기(실) 확인
- (5) 2.7에 따른 사고예방설비 확인
- (6) 2.8에 따른 피해저감설비 확인
- (7) 2.9에 따른 부대설비 확인
- (8) 2.10에 따른 표시 확인
- (9) 3.1에 따른 안전유지 여부 확인
- (10) 3.3에 따른 점검 여부 확인

4.1.4 수시검사 <신설 18. 10. 16.>

정압기에 대한 수시검사 항목은 4.1.3의 정기검사 항목을 따른다.

4.2 검사 방법 <개정 20. 3. 18.>

시공감리, 정기검사 및 수시검사는 그 검사 대상 시설이 그 종류별 대상 항목의 시설 기준 및 기술 기준에 적합한지 명확하게 판정할 수 있도록 다음 기준에 따른 방법으로 실시하고, 세부적인 방법은 한국가스안전공사 사장이 정하는 바에 따른다.

4.2.1 중간검사 (해당 없음)

4.2.2 시공감리 및 정기검사

4.2.2.1 시공감리

정압기에 대한 시공감리 기준은 다음과 같다.

4.2.2.1.1 외관검사

- (1) 정압기실의 기초, 벽등에 균열 및 주변에 붕괴 위험이 없는지 확인한다.

- (2) 정압기실 안에 타 시설물의 설치 여부를 확인한다.
- (3) 바이패스관에 자물쇠 채움 등의 잠금장치를 확인한다.
- (4) 정압기의 사용상 유해한 부식, 변형 등의 손상이 없는지 확인한다.
- (5) 지하에 설치된 정압기는 빗물, 지하수 등에 의한 침수 여부를 확인한다.
- (6) 정압기실의 조명기구, 통풍장치, 스위치류 등 전기시설의 방폭구조 및 등급이 적합한지 확인하고, 그 성능의 저해 요인이 없는지 확인한다.

4.2.2.1.2 재료

- (1) 정압기 본체, 배관, 배관 연결부, 가스차단장치 등 재료의 적정 여부를 재료성적서 또는 도면 등으로 확인한다.
- (2) 정압기실에 흡음재를 부착하는 경우 불연재료 여부 확인은 다음과 같이 한다. <신설 10. 11. 3.>
 - (2-1) 신설 정압기에 흡음재를 부착하는 경우에는 공인기관의 시험성적서를 요청하여 KS F 2271(건축물의 내장 재료 및 구조의 난연성 시험 방법)에 따른 ‘난연성’ 판정 여부를 확인한다.
 - (2-2) 기존 정압기에 흡음재를 부착할 경우에는 다음 재료를 불연재료로 인정한다.
 - (2-2-1) 콘크리트, 석재, 벽돌, 기와, 석면판, 철강, 알루미늄, 유리, 시멘트모르타르, 회 등과 같이 시험 여부와 관계없이 불연재료임이 인정되는 재료
 - (2-2-2) (2-2-1) 이외의 재료는 시험성적서 확인 결과 KS F 2271에 따른 난연 1·2·3급에 해당되는 재료
 - (2-2-3) 흡음재 중 완제품 상태가 다공·발포·섬유성 재질로서 KS F 2271에 따른 난연성능시험이 곤란한 경우에는 소방방재청고시 제2009-31호(방염성능의 기준)에 적합한 재료
 - (2-3) 부득이하여 흡음재 외부를 표면 처리하는 경우 표면재의 불연재료 판정 방법은 다음 중 어느 하나로 한다.
 - (2-3-1) 공인기관의 시험성적서로 ‘난연성’ 판정 여부를 확인한다.
 - (2-3-2) 공인기관의 시험 결과 KS F 2819(건축용 얇은 재료의 난연성시험 방법)에 따른 방염 1·2·3급 해당 여부 또는 소방방재청고시 제2009-31호(방염성능의 기준)에 적합한 제품인지를 확인한다.

4.2.2.1.3 치수

정압기 및 연결관(부속품 포함)의 치수를 도면 등으로 확인한다.

4.2.2.1.4 가스차단장치

- (1) 재료가 규격에 적당한지를 도면 등으로 확인한다.
- (2) 종류, 형식의 적정 여부를 확인한다.

4.2.2.1.5 용접 등 접합

- (1) 용접부는 외관검사와 비파괴시험으로 결함 유무를 확인한다.
- (2) 정압기의 설치 장소 이외의 곳에서 정압기 및 그 부속설비가 일체로 제작된 정압기의 배관 용접부 비파괴 검사는 일체형 정압기 제작 또는 조립 시 실시한 비파괴시험 필름 또는 비파괴시험성적서 등으로 갈음하되, 이미 실시한 비파괴시험 필름 재판독을 실시한다. <개정 10. 11. 3.>

4.2.2.1.6 기밀시험

- (1) 압력유지시간 등을 고려하여 시험을 실시하고 배관 내부의 시험가스의 방출 여부를 확인한다.

(2) 정압기의 입구측은 최고사용압력의 1.1배, 출구측은 최고사용압력의 1.1배 또는 8.4 kPa 중 높은 압력 이상으로 기밀시험(시공감리를 받은 후의 정기검사 및 규칙 별표 11 제1호 라목에 따른 자율적인 검사 시에는 사용압력 이상의 압력으로 실시하는 누출검사)을 실시하여 이상이 없어야 하며, 다음 기준에 따라 실시한다.

(2-1) 기밀시험은 공기 또는 위험성이 없는 불활성기체로 실시한다. 다만, 다음 경우에는 통과하는 가스로 할 수 있다.

(2-1-1) 최고사용압력이 고압 또는 중압으로 길이가 15 m 미만인 정압기 또는 그 부대설비로서, 그 이음부와 동일 재료, 동일 치수 및 동일 시공 방법에 따르고 최고 사용압력의 1.1배 이상인 압력에서 누출이 없는지를 확인하고 다음 중 어느 하나의 기준에 따른 방법으로 기밀시험을 한 것

(2-1-1-1) 밸포액을 이음부에 도포하여 거품의 발생 여부로 판정하는 방법

(2-1-1-2) 시험에 사용하는 가스 농도가 0.2% 이하에서 작동하는 가스검지기를 사용하여 해당 검지기가 작동되지 않는 것으로 판정하는 방법(매설된 배관은 시험가스를 넣어서 12시간 경과한 후 판정한다.) <개정 19. 7. 16.>

(2-1-2) 최고 사용압력이 저압인 정압기 또는 그 부대설비로서, 다음 중 어느 하나의 방법으로 기밀시험을 한 것

(2-1-2-1) 밸포액을 이음부에 도포하여 거품의 발생 여부로 판정하는 방법

(2-1-2-2) 시험에 사용하는 가스 농도가 0.2% 이하에서 작동하는 가스검지기를 사용하여 해당 검지기가 작동되지 않는 것으로 판정하는 방법(매설된 배관은 시험가스를 넣어서 12시간 경과한 후 판정한다.) <개정 19. 7. 16.>

(2-2) 기밀시험은 최고사용압력의 1.1배 또는 8.4 kPa 중 높은 압력 이상으로 실시한다. 다만, 최고사용압력이 30 kPa 이하인 것은 시험압력을 최고사용압력으로 할 수 있다.

(2-3) 기밀시험은 그 설비가 취성 파괴를 일으킬 우려가 없는 온도에서 실시한다.

(2-4) 기밀시험은 기밀시험압력에서 누출 등의 이상이 없을 때 합격으로 한다.

(2-5) 기밀시험에 종사하는 인원은 작업에 필요한 최소 인원으로 하고, 관측 등은 적절한 장애물을 설치하고 그 뒤에서 실시한다.

(2-6) 기밀시험을 하는 장소 및 그 주위는 잘 정돈하여 긴급한 경우 대피하기 좋도록 하고, 2차적으로 인체에 피해가 발생하지 않도록 한다.

(3) 기밀시험 및 누출검사에 필요한 준비는 검사 신청인이 한다. <신설 15. 7. 3.>

4.2.2.1.7 기능검사

(1) 2차 압력을 측정하여 작동압력을 확인한다. 다만, 이 경우 확인은 시운전 시에 할 수 있다.

(2) 주정압기의 압력 변화에 따라 예비정압기가 정상으로 가동되는지를 확인한다. 다만, 시운전 시에 확인할 수 있다.

(3) 가스차단장치의 개폐 작동 성능을 확인한다.

(4) 가스누출검지통보설비, 이상압력 통보설비, 정압기실 출입문 개폐 여부, 긴급차단밸브 개폐 여부 등이 연결된 원격감시장치의 기능을 작동시험에 따라 확인한다.

(5) 압력계와 압력기록장치의 기록압력 오차 여부를 확인한다.

(6) 강제통풍시설이 있을 경우 작동시험에 따라 확인한다.

(7) 이상압력 통보설비, 긴급차단장치 및 안전밸브의 설정압력 적정 여부와 정압기 입구측 압력 및 설계 유량에 따른 안전밸브 규격의 크기 및 방출구의 높이를 확인한다.

(8) 정압기로 공급되는 전원을 차단 후 비상전력의 작동 여부를 확인한다.

(9) 지하에 설치된 정압기실 내부에 150룩스 이상의 조명도가 확보되는지 확인한다.

4.2.2.2 정기검사 및 수시검사

정압기의 정기검사 및 수시검사 검사 항목별 검사 방법은 4.2.2.1 및 다음에 따라 실시한다. 다만, 4.2.2.1의 검사 방법 중 4.2.2.1.2, 4.2.2.1.3, 4.2.2.1.5, 4.2.2.1.6은 제외할 수 있다. <개정 18. 10. 16.>

4.2.2.2.1 분해검사

필터(일반도시가스사업자에 한정한다) 및 정압기의 분해점검 실시 여부 및 실시 주기가 적정한지 등을 작성된 기록으로 확인한다.

4.2.2.2.2 누출검사

가스누출검지기 또는 검지액으로 가스 누출 여부를 확인한다.

4.2.2.3 그 밖의 검사 방법

4.2.2.1 기준 이외의 시공감리 방법은 KGS GC252 (도시가스공급시설 시공감리 기준)에 따르고, 그 밖에 검사 방법은 한국가스안전공사 사장이 심의를 거쳐 정하는 바에 따른다. <개정 18. 10. 16., 20. 3. 18.>

부록 A 매몰형 정압기 설치 기준 <신설 10. 11. 3.>

A1 용품 사용 제한

도시가스 시설에 사용하는 매몰형 정압기(이하 “정압기”라 한다)는 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙」 별표 3 제4호에 따른 가스용품으로서, 제품검사를 받아 합격한 것으로 한다. <개정 22. 12. 1.>

A2 설치 기준

정압기는 다음 기준에 따라 설치하되, 이 기준에서 정하고 있지 않은 사항은 KGS FS 552 2부터 4까지(2.7.4는 제외)의 기준에 따른다.

A2.2 기초

정압기의 기초는 바닥 전체가 일체로 된 철근콘크리트 구조로 하고, 그 두께는 300mm 이상으로 한다.

A2.3 격납상자 설치

정압기 본체는 두께 4mm 이상의 철판에 부식방지 도장을 한 격납상자 안에 넣어 매설하고, 격납 상자 안의 정압기 주위는 모래를 사용하여 되메움 처리를 한다.

A2.4 가스누출검지통보설비

A2.4.1 정압기에는 누출된 가스를 검지하여 이를 안전관리자가 상주하는 곳에 통보할 수 있는 설비를 설치한다.

A2.4.2 가스누출검지통보설비의 검지부는 지상에 설치된 콘트롤 박스(안전밸브, 자기압력 기록계, 압력계 등이 설치된 박스를 말한다) 안에 1개소 이상 설치한다.

A2.4.3 정압기 본체에서 누출된 가스를 포집하여 가스누출검지통보설비 검지부로 이송할 수 있는 도입관을 설치한다.

A2.4.4 격납상자 쪽의 도입관의 말단부에는 누출된 가스를 포집할 수 있는 직경 0.2m 이상의 포집갓을 설치한다. 다만, 정압기 본체에서의 누출가스를 콘트롤 박스 안의 가스누출검지통보설비 검지부로 용이하게 이송할 수 있는 구조의 경우에는 포집갓을 설치하지 않는다.

A2.4.5 계측 및 센싱라인


정압기로부터 콘트롤 박스에 이르는 도입관·계측라인(배관) 및 센싱라인(배관) 중 지하에 매설 되는 부분의 재료는 스테인리스강관, 폴리에틸렌 피복강관 등 내식성재료로 한다.

A2.5 개폐 경보설비

정압기의 상부 덮개 및 콘트롤 박스 문에는 개폐 여부를 안전관리자가 상주하는 곳에 통보할 수 있는 경보설비를 갖춘다.

KGS Code 기호 및 일련번호 체계

KGS(Korea Gas Safety) Code는 가스관계법령에서 정한 시설·기술·검사 등의 기술적인 사항을 상세기준으로 정하여 코드화한 것으로 가스기술기준위원회에서 심의·의결하고 산업통상자원부에서 승인한 가스안전 분야의 기술기준입니다.

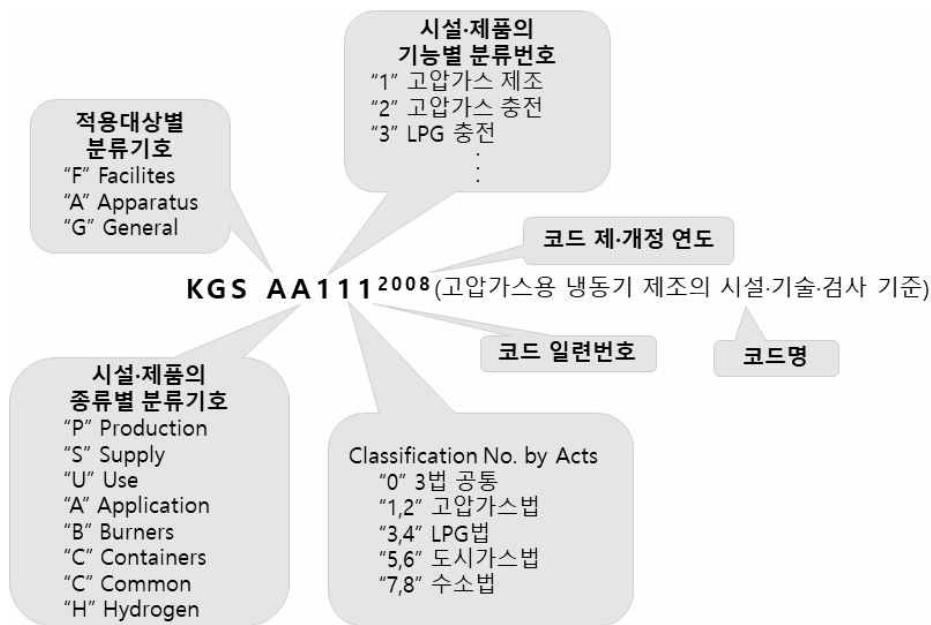

분야 및 기호		종류 및 첫째 자리 번호		분야 및 기호		종류 및 첫째 자리 번호	
제품 (A) (Apparatus)	기구(A) (Appliances)	냉동장치류	1	제조·충전 (P) (Production)	고압가스 제조시설	1	
		배관장치류	2		고압가스 충전시설	2	
		밸브류	3		LP가스 충전시설	3	
		압력조정장치류	4		도시가스 도매 제조시설	4	
		호스류	5		도시가스 일반 제조시설	5	
		경보차단장치류	6		도시가스 충전시설	6	
	연소기 (B) (Burners)	기타 기구류	9	판매·공급 (S) (Supply)	고압가스 판매시설	1	
		보일러류	1		LP가스 판매시설	2	
		히터류	2		LP가스 집단공급시설	3	
		레인지류	3		도시가스 도매 공급시설	4	
		기타 연소기류	9		도시가스 일반 공급시설	5	
	용기(C) (Containers)	탱크류	1	저장·사용 (U) (Use)	고압가스 저장시설	1	
		실린더류	2		고압가스 사용시설	2	
		캔류	3		LP가스 저장시설	3	
		복합재료 용기류	4		LP가스 사용시설	4	
		기타 용기류	9		도시가스 사용시설	5	
	수소 (H) (Hydrogen)	수소추출기류	1		수소 연료 사용시설	6	
		수전해장치류	2	일반 (G) (General)	기본사항	1	
		연료전지	3		공통사항	2	

KGS FS552 2022



한국가스안전공사 발행