



# 고압가스용 실린더캐비닛 제조의 시설 · 기술 · 검사 기준

Facility/Technical/Inspection Code for Manufacture of  
Cylinder Cabinets for High-pressure Gases

가스기술기준위원회 심의 · 의결 : 2023년 10월 20일

산업통상자원부 승인 : 2023년 11월 7일



## 가 스 기 술 기 준 위 원 회

**위 원 장**                      최 병 학 : 강릉원주대학교 교수

**부위원장**                    장 기 현 : 인하대학교 교수

**당 연 직**                      황 윤 길 : 산업통상자원부 에너지안전과장  
 광 채 식 : 한국가스안전공사 안전관리이사

**고압가스분야**                최 병 학 : 강릉원주대학교 교수  
 송 성 진 : 성균관대학교 부총장  
 이 범 석 : 경희대학교 교수  
 윤 춘 석 : (주)한울이앤알 대표이사  
 안 영 훈 : (주)한양 부사장

**액화석유가스분야**         안 형 환 : 한국교통대학교 교수  
 권 혁 면 : 연세대학교 연구교수  
 천 정 식 : (주)E1 전무  
 강 경 수 : 한국에너지기술연구원 책임  
 이 용 권 : (주)대연 부사장

**도시가스분야**                신 동 일 : 명지대학교 교수  
 김 정 훈 : 한국기계전기전자시험연구원 수석  
 정 인 철 : (주)에스코 이사  
 장 기 현 : 인하대학교 교수

**수소분야**                      이 광 원 : 호서대학교 교수  
 정 호 영 : 전남대학교 교수  
 강 인 용 : 에이치엔파워(주) 대표  
 백 운 봉 : 한국표준과학연구원 책임

이 기준은 「고압가스 안전관리법」 제22조의2, 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제45조, 「도시가스사업법」 제17조의5 및 「수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률」 제48조에 따라 가스기술기준위원회에서 정한 상세기준으로, 이 기준에 적합하면 동 법령의 해당 기준에 적합한 것으로 보도록 하고 있으므로 이 기준은 반드시 지켜야 합니다.



KGS Code 제·개정 이력	
종목코드번호	KGS AA913 2023
코 드 명	고압가스용 실린더캐비닛 제조의 시설·기술·검사 기준

제·개정 일자	내 용
2008. 12. 30.	제 정 (지식경제부 공고 제2008-379호)
2009. 5. 15.	개 정 (지식경제부 공고 제2009-193호)
2013. 12. 18.	개 정 (산업통상자원부 공고 제2013-343호)
2014. 11. 17.	개 정 (산업통상자원부 공고 제2014-589호)
2016. 1. 8.	개 정 (산업통상자원부 공고 제2016-006호)
2016. 11. 23.	개 정 (산업통상자원부 공고 제2016-603호)
2017. 2. 10.	개 정 (산업통상자원부 공고 제2017-066호)
2017. 9. 29.	개 정 (산업통상자원부 공고 제2017-475호)
2021. 1. 12.	개 정 (산업통상자원부 공고 제2021-014호)
2022. 8. 30.	개 정 (산업통상자원부 공고 제2022-641호)
2023. 11. 7.	개 정 (산업통상자원부 공고 제2023-807호)
	- 이 하 여 백 -



## 목 차

1. 일반사항 .....	1
1.1 적용 범위 .....	1
1.2 기준의 효력 .....	1
1.3 다른 기준의 인정 .....	1
1.3.1 신기술 제품 검사 기준 .....	1
1.4 용어 정의 .....	2
1.5 기준의 준용(내용 없음) .....	2
1.6 경과조치 .....	2
2. 제조시설 기준 .....	2
2.1 제조설비 .....	2
2.2 검사설비 .....	2
3. 제조기술 기준 .....	2
3.1 설계(내용 없음) .....	3
3.2 재료 .....	3
3.2.2 재료의 사용 제한 .....	5
3.3 두께(내용 없음) .....	8
3.4 구조 및 치수 .....	8
3.4.1 구조 .....	8
3.4.2 치수(내용 없음) .....	9
3.5 가공 .....	9
3.6 용접 .....	9
3.7 열처리(내용 없음) .....	9
3.8 성능 .....	10
3.8.1 제품 성능 <개정 09. 5. 15.> .....	10
3.8.2 재료 성능(내용 없음) .....	10
3.8.3 작동 성능(내용 없음) .....	10
3.9 표시 .....	10
3.9.1 제품 표시 .....	10
3.9.2 합격 표시 .....	10

4. 검사 기준 .....	11
4.1 검사 종류 .....	11
4.1.1 제조시설에 대한 검사 .....	11
4.1.2 제품에 대한 검사 .....	11
4.2 공정검사 대상 심사(내용 없음) .....	11
4.3 검사 항목 .....	11
4.3.1 제조시설에 대한 검사 .....	11
4.3.2 제품에 대한 검사 .....	11
4.4 검사 방법 .....	12
4.4.1 제조시설에 대한 검사 .....	12
4.4.2 제품에 대한 검사 .....	12
4.5 그 밖의 검사 기준 .....	13
4.5.1 수입품 검사(내용 없음) .....	13
4.5.2 검사 일부 생략(내용 없음) .....	13
4.5.3 불합격 제품 파기 방법 .....	13



# 고압가스용 실린더캐비닛 제조의 시설·기술·검사 기준

## (Facility/Technical/Inspection Code for Manufacture of Cylinder Cabinets for High-pressure Gases)

### 1. 일반사항

#### 1.1 적용범위

이 기준은 「고압가스 안전관리법」(이하 “법”이라 한다) 제3조제5호에 따른 특정 설비 중 고압가스용 실린더캐비닛(이하 “실린더캐비닛”이라 한다) 제조의 시설·기술·검사에 적용한다.

#### 1.2 기준의 효력

1.2.1 이 기준은 법 제22조의2제2항에 따라 가스기술기준위원회의 심의·의결(안전번호 제2023-8호, 2023년 10월 20일)을 거쳐 산업통상자원부장관의 승인(산업통상자원부 공고 제2023-807호, 2023년 11월 7일)을 받은 것으로, 법 제22조의2제1항에 따른 상세기준으로서의 효력을 가진다.

1.2.2 이 기준을 지키고 있는 경우에는 법 제22조의2제4항에 따라 「고압가스 안전관리법 시행규칙」(이하 “규칙”이라 한다) 별표 12에 적합한 것으로 본다.

#### 1.3 다른 기준의 인정

##### 1.3.1 신기술 제품 검사 기준

규칙 별표12 제4호나목에 따라 실린더캐비닛이 이 기준에 따른 검사 기준에 적합하지 않으나, 기술개발에 따른 새로운 실린더캐비닛으로서 안전관리를 저해하지 않는다고 산업통상자원부장관의 인정을 받는 경우에는 그 실린더캐비닛의 제조 및 검사 방법을 그 실린더캐비닛에 한정하여 적용할 수 있다. <개정 17. 9. 29.>

##### 1.3.1.2 <삭 제> <개정 17. 9. 29.>

표 1.3.1.2 외국 실린더캐비닛의 인정규격 및 공인검사기관 <삭 제> <개정 17. 9. 29.>

## 1.4 용어 정의

이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1.4.1 “실린더캐비닛”이란 다음 중 어느 하나에 해당하는 설비를 말한다. <개정 21. 1. 12., 23. 11. 7.>

- (1) 용기를 장착하여 고압가스 등을 저장하고 사용하기 위한 것으로서 배관과 안전장치 등이 일체로 구성된 설비
- (2) 가연성 또는 독성가스를 저장하기 위한 것으로서 배관 없이 안전장치 등이 일체로 구성된 설비

## 1.5 기준의 준용(내용 없음) <신설 23. 11 .7.>

## 1.6 경과조치

1.6.1 적용범위에 관한 경과조치 <신설 23. 11. 7.>

1.4.1의 개정 내용은 2023년 11월 7일(승인일)부터 적용한다. 다만, 이전에 제조된 제품에 대해서는 이 기준을 적용하지 않을 수 있다.

## 2. 제조시설 기준

### 2.1 제조설비

실린더캐비닛을 제조하려는 자가 이 시설 기준에 따라 실린더캐비닛을 제조하기 위하여 갖추어야 할 제조설비(제조하는 실린더캐비닛에 필요한 것만을 말한다)는 다음과 같다. 다만, 규칙 제5조제2항제3호에 따른 기술 검토 결과 부품 생산 전문업체의 설비를 이용하거나 그로부터 부품을 공급받더라도 품질관리에 지장이 없다고 인정된 경우에는 그 부품 생산에 필요한 설비를 갖추지 않을 수 있다.

- (1) 가공설비
- (2) 용접설비
- (3) 조립설비
- (4) 세척설비
- (5) 그 밖에 제조에 필요한 설비 및 기구

### 2.2 검사설비

실린더캐비닛을 제조하려는 자가 이 검사 기준에 따라 실린더캐비닛을 검사하기 위하여 갖추어야 할 검사설비(검사하는 실린더캐비닛에 필요한 것만을 말한다)는 다음과 같다. <개정 09. 5. 15.>

- (1) 초음파 두께측정기 · 나사게이지 · 버니어캘리퍼스 등 두께측정기
- (2) 내압시험설비
- (3) 기밀시험설비
- (4) 표준이 되는 압력계
- (5) 표준이 되는 온도계
- (6) 매크로시험설비
- (7) 그 밖에 실린더캐비닛 검사에 필요한 설비 및 기구

### 3. 제조기술 기준

#### 3.1 설계(내용 없음)

#### 3.2 재료

실린더캐비닛의 재료는 그 실린더캐비닛의 안전성을 확보하기 위하여 다음 기준에 적합한 것으로 한다.

**3.2.1 실린더캐비닛을 구성하는 튜브와 피팅류를 포함하는 배관계(이하 “배관계” 라 한다) 및 압력계 · 유량계 등의 기기류(이하 “기기류” 라 한다)에 사용하는 재료는 그 실린더캐비닛의 안전성을 확보하기 위하여 사용하는 가스의 종류 · 압력 · 온도 및 사용 환경에 적절한 것으로 하되, 배관계의 재료는 다음과 같이 한다. <개정 23. 11. 7.>**

##### 3.2.1.1 배관계의 재료

압력을 받는 배관계(이하 “내압 부분” 이라 한다)의 재료는 가스의 종류 · 압력 · 온도 및 사용 환경에 따라 다음에서 정한 규격의 것 또는 이와 동등 이상의 화학적 성분과 기계적 성질을 갖는 것을 사용한다.

##### 3.2.1.1.1 관 재료

- (1) KS D 3562(압력배관용 탄소강관)
- (2) KS D 3563(보일러 및 열교환기용 탄소강관)
- (3) KS D 3564(고압배관용 탄소강관)
- (4) SPS-KOSA0013-D3570-5078(고온배관용 탄소강관)<sup>1)</sup> <개정 16. 1. 8.>
- (5) SPS-KOSA0015-D3573-5080(배관용 합금강 강관)<sup>2)</sup> <개정 16. 1. 8.>
- (6) KS D 3576(배관용 스테인리스 강관)
- (7) KS D 3572(보일러 열교환용 합금강관)
- (8) KS D 3577(보일러 열교환용 스테인리스 강관)
- (9) KS D 3569(저온 배관용 강관)

1) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 대체표준으로 변경  
 2) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 대체표준으로 변경

- (10) KS D 3758(배관용 이음매 없는 니켈-크로뮴-철 합금 관) <개정 16. 11. 23.>
- (11) KS D 5301(이음매 없는 구리 및 구리 합금 관의 규격 중 무산소동, 타프피치동, 인탈산동, 단동, 황동) <개정 16. 11. 23.>
- (12) KS D 5539(이음매 없는 니켈 동 합금관)
- (13) KS D 6761(이음매 없는 알루미늄 및 알루미늄 합금관)
- (14) KS D 5574(타이타늄 및 타이타늄 합금-이음매 없는 관) <개정 16. 11. 23.>
- (15) KS 허가제품인 폴리에틸렌 피복강관

### 3.2.1.1.2 형·판·대재

- (1) KS D 3503(일반 구조용 압연강재) (1) <개정 16. 11. 23.>
- (2) KS D 3560(보일러 및 압력용기용 탄소강 및 몰리브데넘강 강판) <개정 16. 11. 23.>
- (3) KS D 3515(용접구조용 압연강재) (1) (2)
- (4) KS D 3521(압력용기용 강판)
- (5) KS D 3540(중·상온 압력용기용 탄소강판)
- (6) KS D 3538(보일러 및 압력용기용 망가니즈 몰리브데넘강 및 망가니즈 몰리브데넘 니켈강 강판) <개정 16. 11. 23.>
- (7) KS D 3541(저온 압력용기용 탄소강 강판)
- (8) KS D 3752(기계구조용 탄소강재)
- (9) KS D 3867(기계구조용 합금강 강재) <개정 14. 11. 17.>
- (10) <삭제 14. 11. 17.>
- (11) <삭제 14. 11. 17.>
- (12) <삭제 14. 11. 17.>
- (13) <삭제 14. 11. 17.>
- (14) KS D 3543(보일러 및 압력용기용 크로뮴 몰리브데넘강 강판) <개정 16. 11. 23.>
- (15) KS D 3705(열간 압연 스테인리스 강판 및 강대) <개정 14. 11. 17.>
- (16) KS D 3698(냉간 압연 스테인리스 강판 및 강대) <개정 14. 11. 17.>
- (17) <삭제 14. 11. 17.>
- (18) <삭제 14. 11. 17.>
- (19) KS D 3732(내열강판)
- (20) KS D 3532(내식내열 초합금판)
- (21) KS D 5201(구리 및 구리 합금의 판 및 띠의 규격 중 무산소동, 타프피치동, 인탈산동, 네이벌황동, 알루미늄청동, 백동) <개정 16. 11. 23.>
- (22) KS D 5546(니켈 및 니켈 합금 판 및 조) <개정 16. 11. 23.>
- (23) KS D 6701(알루미늄 및 알루미늄 합금판 및 띠) <개정 16. 11. 23.>
- (24) KS D 6759(알루미늄 및 알루미늄 합금 압출형재)
- (25) KS D 6000(타이타늄 및 타이타늄 합금의 판 및 띠) <개정 16. 11. 23.>

### 3.2.1.1.3 단조품

- (1) KS D 3710(탄소강 단강품)
- (2) KS D 4125(저온 압력용기용 단강품)
- (3) KS D 4115(압력용기용 스테인리스강 단강품)

(4) SPS-KFCA-D6770-5022(알루미늄 및 알루미늄 합금 단조품)<sup>1)</sup> <개정 16. 11. 23.>

#### 3.2.1.1.4 주조품 <개정 16. 1. 8.>

- (1) SPS-KFCA-D4101-5004(탄소 주강품)<sup>2)</sup>
- (2) SPS-KFCA-D4106-5009(용접구조용 주강품)<sup>3)</sup>
- (3) SPS-KFCA-D4103-5006(스테인리스 주강품)<sup>4)</sup>
- (4) SPS-KFCA-D4107-5010(고온고압용 주강품)<sup>5)</sup>
- (5) SPS-KFCA-D4111-5012(저온고압용 주강품)<sup>6)</sup>
- (6) SPS-KFCA-D4302-5016(구상흑연 주철품)<sup>7)</sup> (3),(4) <개정 17. 2. 10.>
- (7) SPS-KOSA0179-ISO5922-5244(가단 주철품) (3),(4)<sup>8)</sup>
- (8) KGS AC111 부록 J에서 정한 덕타일 철 주조품
- (9) KGS AC111 부록 J에서 정한 맬리어블 철 주조품
- (10) KS D 6024(구리 및 구리 합금 주물) · KS D 6025(구리 합금 연속주조 주물) <개정 14. 11. 17.>
- (11) KS D 6008(알루미늄 합금 주물)

#### 3.2.1.1.5 봉 재료

- (1) KS D 3503(일반구조용 압연강재)
- (2) KS D 3526(마봉강용 일반강재)
- (3) KS D 3592(냉간압조용 탄소강 선재)
- (4) KS D 3752(기계구조용 탄소강재)
- (5) KS D 3706(스테인리스 강봉)
- (6) KS D 3731(내열강봉)
- (7) KS D 3531(내식내열 초합금봉)
- (8) KS D 5101(구리 및 구리 합금 봉의 규격 중 무산소동, 타프피치동, 인탈산동, 황동, 쾌삭황동, 단조황동, 네이벌황동) <개정 16. 11. 23.>
- (9) KS D 6763(알루미늄 및 알루미늄 합금봉 및 선)
- (10) KS D 5604(타이타늄 및 타이타늄 합금-봉) <개정 16. 11. 23.>

※ 참고

- (1) 3.2.2.5.1의 사용제한에 따른다.
- (2) 3.2.2.5.2의 사용제한에 따른다.
- (3) 3.2.2.6.1의 사용제한에 따른다.
- (4) 3.2.2.6.2의 사용제한에 따른다.
- (5) 3.2.2.6.3의 사용제한에 따른다.

---

1) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경  
 2) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경  
 3) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경  
 4) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경  
 5) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경  
 6) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경  
 7) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경  
 8) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 대체표준으로 변경

**3.2.1.1.6** 3.2.1.1.1부터 3.2.1.1.5까지의 기준에도 불구하고 수소가 포함된 고압가스를 내용물로 하는 배관의 경우에는 고온의 운전 조건에서 수소 침식 등의 우려가 있으므로 재료를 선택할 때에는 미국석유협회 (american petroleum institute, API) Recommended Practice 941의 규정을 따른다.

### 3.2.2 재료의 사용 제한

규격의 재료는 재료의 종류에 따라 KS B 6750(압력용기 - 설계 및 제조 일반) 중 부표1-2에 표시된 허용응력값에 대응하는 온도 범위를 초과하여 사용하지 않도록 한다. 또한 동등 이상의 재료는 설계온도에서 다음 기준에 따라 충격시험을 실시하여 불합격한 것은 0 °C 미만에서 사용되는 배관계의 재료로 사용하지 않도록 한다. <개정 16. 1. 8.>

**3.2.2.1** 충격시험에 사용하는 시험편은 그 시험편의 양쪽 끝에서 용접선에 수직으로 폭 부분을 50 mm 잘라낸 나머지 부분의 열 영향부와 용착 금속부에서 채취한 것으로 한다.

**3.2.2.2** 시험편의 형상과 치수는 KS B 0809(금속재료 충격시험편)의 그림1 V노치 시험편으로 한다. 다만, 시험편의 치수에 따라 시험편 두께를 10 mm 로 할 수 없을 경우에는 시험편 두께를 7.5 mm, 5 mm 또는 2.5 mm 가운데 그 시험편의 치수에 따라 가장 큰 것으로 한다.

**3.2.2.3** 충격시험은 모든 시험편에 모재의 설계온도 이하에서 KS B 0810(금속재료 충격시험 방법)의 사르피 충격시험에 따라 실시하고, 모든 시험편의 흡수에너지가 표 3.2.2.3①에 따른 그 모재의 최소인장강도에 대응한 최소흡수에너지값(3.2.2.2 단서의 경우에는 그 시험편 두께에 따라 표 3.2.2.3②에 따른 시험편 두께에 대응한 값을 표 3.2.2.3①의 값으로 대체한 값) 이상일 때 이를 합격으로 한다.

표 3.2.2.3① 최소인장강도에 따른 최소흡수에너지

재료의 최소인장강도	최소흡수에너지(단위: J)	
	3개의 평균치	1개의 최소치
$\delta$ (단위: N/mm)		
$\delta \leq 450$	18	14
$450 < \delta \leq 520$	20	16
$520 < \delta \leq 660$	27	20
$660 < \delta$	27	27

표 3.2.2.3② 시험편 두께에 따른 최소흡수에너지

시험편의 두께(단위: mm)	10	7.5	5	2.5
최소흡수에너지 (단위: J)	27	20	14	7
	20	15	10	5
	18	14	9	5
	16	12	8	4
	14	11	7	4

### 3.2.2.4 사용하지서는 안 되는 재료

다음의 재료는 내압 부분의 재료로 사용하지 않도록 한다.

(1) 탄소 함유량이 0.35 % 이상의 탄소강재 및 저합금강 강재로서 용접구조에 사용되는 재료 이 경우 KS D 3710(탄소강 단강품)과 같이 탄소 함유량의 규정이 없는 재료는 탄소 함유량을 확인한 후에 사용한다.

- (2) KS D 3507(배관용 탄소강관)
- (3) KS D 3583(배관용 아크 용접 탄소강관) <개정 16. 11. 23.>
- (4) SPS-KFCA-D4301-5015(회주철품)<sup>1)</sup> <개정 17. 2. 10.>

### 3.2.2.5 탄소강 강재의 사용 제한

3.2.2.5.1 KS D 3503(일반구조용 압연강재)와 KS D 3515(용접구조용 압연강재)의 1종 A, 2종 A 및 3종 A는 다음에 기재하는 것에 사용하지 않도록 한다.

- (1) 독성가스를 수송하는 배관계
- (2) 설계압력이 1.6 MPa를 초과하는 내압 부분
- (3) 설계압력이 1 MPa를 초과하는 길이어음매를 가지는 관이나 관 이음
- (4) 두께가 16 mm를 초과하는 내압 부분

3.2.2.5.2 KS D 3515(용접구조용 압연강재) [1종 A, 2종 A, 3종 A는 제외한다]는 설계압력이 3 MPa를 초과하는 배관계에 사용하지 않도록 한다. <개정 16. 11. 23.>

### 3.2.2.6 주철품의 사용 제한

3.2.2.6.1 SPS-KFCA-D4302-5016(구상흑연 주철품)<sup>2)</sup>의 3종, 4종 및 5종 SPS-KOSA0179-ISO 5922-5244(가단 주철품)<sup>3)</sup>의 GCMB 30-06과 백심가단주철품, 펄라이트 가단주철품은 다음에 기재하는 것에 사용하지 않도록 한다. <개정 17. 2. 10.>

- (1) 독성가스를 수송하는 배관계
- (2) 설계압력이 0.2 MPa 이상인 가연성가스의 배관계
- (3) 설계압력이 1.6 MPa를 초과하는 가연성가스 및 독성가스 외의 가스밸브와 플랜지
- (4) 설계온도가 0 °C 미만이나 250 °C를 초과하는 배관계

3.2.2.6.2 SPS-KFCA-D4302-5016(구상흑연 주철품)<sup>4)</sup>의 1종, 2종 및 SPS-KOSA0179-ISO5922-5244(가단 주철품)<sup>5)</sup> 중 GCMB는 다음에 기재하는 것에 사용하지 않도록 한다. <개정 17. 2. 10.>

- (1) 독성가스를 수송하는 배관계
- (2) 설계압력이 1.6 MPa를 초과하는 밸브와 플랜지
- (3) 설계압력이 0.1 MPa를 초과하는 가연성가스 및 독성가스 외의 가스를 수송하는 내압 부분으로, 밸브 및 플랜지 이외의 것
- (4) 설계온도가 0 °C 미만이나 250 °C를 초과하는 배관계

1) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경  
 2) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경  
 3) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 대체표준으로 변경  
 4) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경  
 5) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 대체표준으로 변경

**3.2.2.6.3** KGS AC111 부록 J에서 정한 덕타일 철 주조품 및 맬리어블 철 주조품은 다음에 기재하는 것에 사용하지 않도록 한다. <개정 16. 1. 8.>

- (1) 독성가스(포스겐과 시안화수소에만 적용한다)를 수송하는 배관계
- (2) 설계압력이 2.4 MPa를 초과하는 밸브와 플랜지
- (3) 설계온도가 -5 °C 미만이나 350 °C를 초과하는 배관계

### **3.2.2.7 구리·구리 합금 및 니켈동 합금의 사용 제한 <개정 16. 11. 23.>**

**3.2.2.7.1** 구리·구리 합금 및 니켈동 합금은 KS B 6750(압력용기 - 설계 및 제조 일반) 부표 1에 표시된 허용인장응력치에 대응하는 온도를 초과하는 경우 사용하지 않도록 한다. 다만, 압력계·액면계 연결관에 사용하는 것은 제외한다. <개정 16. 11. 23.>

**3.2.2.7.2** 구리의 함유량이 62%를 초과하는 합금은 내부 유체에 아세틸렌이 함유된 경우 사용하지 않도록 한다. <개정 16. 11. 23.>

### **3.2.2.8 알루미늄 및 알루미늄 합금의 사용 제한**

알루미늄 및 알루미늄 합금은 KS B 6750(압력용기 - 설계 및 제조 일반) 부표 1에 표시된 허용인장응력치에 대응하는 온도를 초과하는 경우 사용하지 않도록 한다. 다만, 압력계·액면계 연결관에 사용하는 것은 제외한다. <개정 16. 1. 8.>

### **3.2.2.9 티탄의 사용 제한**

타이타늄은 KS B 6750(압력용기 - 설계 및 제조 일반) 부표 1에 표시된 허용인장응력치에 대응하는 온도를 초과하여 사용하지 않도록 한다. <개정 16. 11. 23.>

## **3.3 두께(내용 없음)**

## **3.4 구조 및 치수**

실린더캐비닛은 그 실린더캐비닛의 안전성·편리성 및 작동성을 확보하기 위해서 다음 기준에 적합한 것으로 한다. 다만, 배관계가 없는 실린더캐비닛에 대해서는 3.4.1.2, 3.4.1.4, 3.4.1.6, 3.4.1.7을 적용하지 아니한다. <개정 23. 11. 7.>

### **3.4.1 구조**

**3.4.1.1** 실린더캐비닛은 그 내부의 누출된 가스를 항상 제독설비 등으로 이송할 수 있고 내부 압력이 외부 압력보다 항상 낮게 유지될 수 있는 구조로 한다.

**3.4.1.2** 실린더캐비닛 안의 설비 중 고압가스가 통하는 부분은 안전율이 4 이상으로 설계된 것으로



한다.

**3.4.1.3** 실린더캐비닛은 그 내부의 배관 접속부 및 기기류를 용이하게 점검·확인할 수 있는 구조로 한다.

**3.4.1.4** 실린더캐비닛 내부의 충전 용기 또는 배관에는 외부에서 조작이 가능한 긴급차단장치가 설치된 것으로 한다.

**3.4.1.5** 실린더캐비닛은 그 내부 충전 용기의 전도(轉倒) 등으로 충격 및 밸브의 손상을 방지하기 위한 체인 등의 설치가 가능한 구조로 한다.

**3.4.1.6** 실린더캐비닛은 그 내부의 배관에 가스의 종류와 유체의 흐름 방향이 표시된 것으로 한다.

**3.4.1.7** 실린더캐비닛은 그 내부의 밸브에 개폐 방향과 개폐 상태가 표시된 것으로 한다.

**3.4.1.8** 실린더캐비닛에 사용하는 가스는 상호반응으로 재해가 발생할 우려가 없는 것으로 한다.

**3.4.1.9** 가연성가스 용기를 넣는 실린더캐비닛은 해당 실린더캐비닛에서 발생하는 정전기를 제거할 수 있는 조치가 된 것으로 한다.

#### **3.4.2 치수(내용 없음)**

### **3.5 가공**

실린더캐비닛 안의 배관계는 그 배관계의 기계적 강도와 안전성을 확보하기 위하여 다음 기준에 따라 가공한다.

**3.5.1** 튜브를 절단할 때에는 절단면이 매끄럽고 부스러기가 남지 않도록 하며, 절단 후에는 압축공기 등으로 깨끗하게 세정한다.

**3.5.2** 고압부의 튜브를 굽힘 가공하는 경우에는 과도한 응력 집중부가 생기지 않도록 굽힘 곡률반지름을 튜브 호칭지름의 4배 이상으로 한다.

### **3.6 용접**

실린더캐비닛의 배관계는 그 배관계 이음매의 기계적 강도와 기밀성능을 확보하기 위하여 다음 기준에 따라 용접한다.

**3.6.1** 용접 작업은 검증된 용접시공절차서(WPS)에 따라 수행한다.

3.6.2 용접원은 용접시공절차서에 따라 용접 능력을 검증받은 자로 한다.

3.6.3 용접에 사용하는 자동 용접기는 매일 용접 작업 전에 점검하여 동일한 용접 품질이 유지되도록 관리한다.

3.6.4 용접부는 용입 불량이나, 언더컷, 오버랩, 균열 등 사용상 지장을 주는 결함이 없도록 한다.

3.6.5 용접 비드의 폭은 튜브 두께의 3 배 이하로 하고, 비드 높이는 튜브 두께의 10 %를 초과하지 않도록 한다.

3.6.6 용접 비드는 직진성을 유지하고, 엇갈림 오차는 0.15 mm 또는 튜브 두께의 10 %를 초과하지 않도록 한다.

### 3.7 열처리(내용 없음)

### 3.8 성능

실린더캐비닛은 그 실린더캐비닛의 안전성을 확보하기 위하여 다음 기준에 따른 성능을 가지는 것으로 한다.

#### 3.8.1 제품 성능 <개정 09. 5. 15.>

##### 3.8.1.1 내압성능

배관계에 질소나 공기 등 기체로 상용압력의 1.1배 이상의 압력으로 내압시험을 실시하여 이상 팽창과 균열 등이 없는 것으로 한다.

##### 3.8.1.2 기밀성능

배관 내부를 1 Pa 이하의 진공을 유지한 상태에서 배관 외부에서 헬륨을 분사하고, 헬륨검지기를 이용하여 배관계 내부에서 검출되는 헬륨의 양이  $1.013 \times 10^{-4}$  Pa ml/sec 이하가 되는 것으로 한다.

##### 3.8.1.3 용접성능

같은 날 동일 조건으로 용접한 동일 형식의 튜브를 각각 1개씩 채취하여 해당 튜브 용접부 단면에 배율 10배 이상의 확대경을 사용한 매크로시험(macro test)을 실시하여 3.6.4의 결함이 없는 것으로 한다.

#### 3.8.2 재료 성능(내용 없음)

#### 3.8.3 작동 성능(내용 없음)

## 3.9 표시

### 3.9.1 제품 표시

규칙 별표 24 제4호에 따라 실린더캐비닛 제조자 또는 수입자는 그 실린더캐비닛의 몸통 부분 등의 보기 쉬운 곳에 다음 사항을 각인하거나 금속 박판에 각인하여 이를 보기 쉬운 곳에 부착한다. <개정 09. 5. 15.>

- (1) 제조자의 명칭 또는 약호
- (2) 사용하는 가스 명칭
- (3) 제조번호 및 제조 연월
- (4) 최고사용압력(기호: DP, 단위: MPa)
- (5) 내압시험에 합격한 연월 (배관계가 없는 실린더캐비닛은 검사에 합격한 연월) <개정 23. 11. 7.>

### 3.9.2 합격 표시

규칙 별표 25 제1호에 따라 그림 3.9.2와 같이 “K” 자의 각인을 한다. <개정 09. 5. 15.>




그림 3.9.2 합격 표시

## 4. 검사 기준

### 4.1 검사 종류

실린더캐비닛의 검사는 제조시설 검사와 제품 검사로 구분한다.

#### 4.1.1 제조시설에 대한 검사

제조시설에 대한 검사는 실린더캐비닛을 제조하고자 하는 자가 제조시설의 설치공사 또는 변경공사를 완공한 때에 실시한다.

#### 4.1.2 제품에 대한 검사

실린더캐비닛이 제조기술 기준에 적합하게 제조되었는지 확인하기 위한 검사는 다음과 같다.

##### 4.1.2.1 설계단계검사(내용 없음)

##### 4.1.2.2 생산단계검사

실린더캐비닛이 제조기술 기준에 적합하게 제조되었는지 확인하기 위하여 생산단계검사를 실시한다.

## 4.2 공정검사 대상 심사(내용 없음)

## 4.3 검사 항목

### 4.3.1 제조시설에 대한 검사

실린더캐비닛 제조자가 제조설비 및 검사설비를 갖추었는지 확인하기 위한 제조시설의 검사 항목은 다음과 같다.

- (1) 2.1에 따른 제조설비 적합 여부
- (2) 2.2에 따른 검사설비 적합 여부

### 4.3.2 제품에 대한 검사

#### 4.3.2.1 설계단계검사(내용 없음)

#### 4.3.2.2 생산단계검사

실린더캐비닛이 제조기술기준에 적합하게 제조되었는지를 확인하기 위한 생산단계검사 항목은 다음과 같다. 다만, 배관계가 없는 실린더캐비닛에 대해서는 4.3.2.2.1(2), 4.3.2.2.1(6)을 적용한다. <개정 23. 11. 7.>

##### 4.3.2.2.1 제품확인검사 <개정 09. 5. 15.>

- (1) 4.4.2.2.1(2-1)에 따른 재료검사
- (2) 4.4.2.2.1(2-2)에 따른 구조 및 치수 검사
- (3) 4.4.2.2.1(2-3)에 따른 가공검사
- (4) 4.4.2.2.1(2-4)에 따른 용접검사
- (5) 4.4.2.2.1(2-5)에 따른 성능검사
- (6) 4.4.2.2.1(2-6)에 따른 표시검사

## 4.4 검사 방법

### 4.4.1 제조시설에 대한 검사

제조시설에 대한 검사는 2.1에 따른 제조설비 및 2.2에 따른 검사설비를 갖추었는지를 확인하여 필요한 설비를 모두 구비한 경우 합격한 것으로 한다.

### 4.4.2 제품에 대한 검사

제품에 대한 검사는 실린더캐비닛이 검사 항목별 제조기술 기준에 적합하게 제조되었는지 확인하기 위하여 다음 검사 방법으로 실시한다.

**4.4.2.1 설계단계검사(내용 없음)****4.4.2.2 생산단계검사****4.4.2.2.1 제품확인검사****(1) 샘플링(내용 없음)****(2) 검사 요령 <개정 09. 5. 15.>****(2-1) 재료검사**

재료검사는 3.2에 따른 기준에 적합한지를 확인한다.

**(2-2) 구조 및 치수 검사**

구조 및 치수 검사는 3.4에 따른 기준에 적합한지를 확인한다.

**(2-3) 가공검사**

가공검사는 3.5에 따른 기준에 적합한지를 확인한다.

**(2-4) 용접검사**

용접검사는 3.6에 따른 기준에 적합한지를 확인한다.

**(2-5) 성능검사**

성능검사는 3.8에 따라 실시하여 이상이 없는지를 확인한다.

**(2-6) 표시검사**

제품 표시, 합격 표시 등은 3.9에 따라 적정하게 표시되었는지 확인한다.

**(3) 합부 판정 <개정 09. 5. 15.>**

실린더캐비닛이 (2)의 모든 검사 항목에 적합한 경우 합격한 것으로 한다.

**4.5 그 밖의 검사 기준****4.5.1 수입품 검사(내용 없음)****4.5.2 검사 일부 생략(내용 없음)****4.5.3 불합격 제품 파기 방법**


규칙 별표 23제1호에 따라 검사에 불합격된 실린더캐비닛은 다음 기준에 따라 파기한다.

**4.5.3.1** 불합격된 실린더캐비닛은 절단 등의 방법으로 파기하여 원형으로 복원할 수 없도록 한다.

**4.5.3.2** 파기하는 때에는 검사 장소에서 검사원 입회하에 실린더캐비닛 제조자가 실시한다.

## KGS Code 기호 및 일련번호 체계

KGS(Korea Gas Safety) Code는 가스관계법령에서 정한 시설·기술·검사 등의 기술적인 사항을 상세기준으로 정하여 코드화한 것으로 가스기술기준위원회에서 심의·의결하고 산업통상자원부에서 승인한 가스안전 분야의 기술기준입니다.

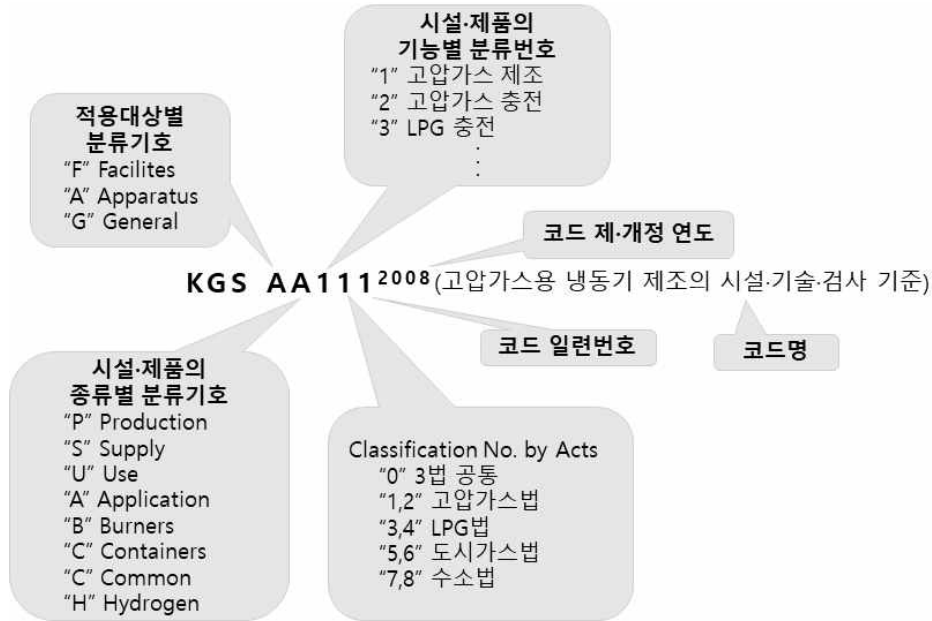

분야 및 기호		종류 및 첫째 자리 번호		분야 및 기호		종류 및 첫째 자리 번호		
제품 (A) (Apparatus)	기구(A) (Appliances)	냉동장치류	1	시설 (F) (Facilities)	제조·충전 (P) (Production)	고압가스 제조시설	1	
		배관장치류	2			고압가스 충전시설	2	
		밸브류	3			LP가스 충전시설	3	
		압력조정장치류	4			도시가스 도매 제조시설	4	
		호스류	5			도시가스 일반 제조시설	5	
		경보차단장치류	6			도시가스 충전시설	6	
		기타 기구류	9			고압가스 판매시설	1	
		연소기 (B) (Burners)	보일러류			1	판매·공급 (S) (Supply)	LP가스 판매시설
	히터류		2		LP가스 집단공급시설	3		
	레인지류		3		도시가스 도매 공급시설	4		
	기타 연소기류		9		도시가스 일반 공급시설	5		
	용기(C) (Containers)	탱크류	1		저장·사용 (U) (Use)	고압가스 저장시설	1	
		실린더류	2			고압가스 사용시설	2	
		캔류	3			LP가스 저장시설	3	
		복합재료 용기류	4			LP가스 사용시설	4	
		기타 용기류	9			도시가스 사용시설	5	
	수소 (H) (Hydrogen)	수소추출기류	1			일반 (G) (General)	공통 (C) (Common)	수소 연료 사용시설
		수전해장치류	2		기본사항			1
		연료전지	3		공통사항		2	

